



Leckanzeigetechnik

Für eine saubere und unbelastete Umwelt



Leckanzeiger VLX 330/EX

Installationsbeispiele:

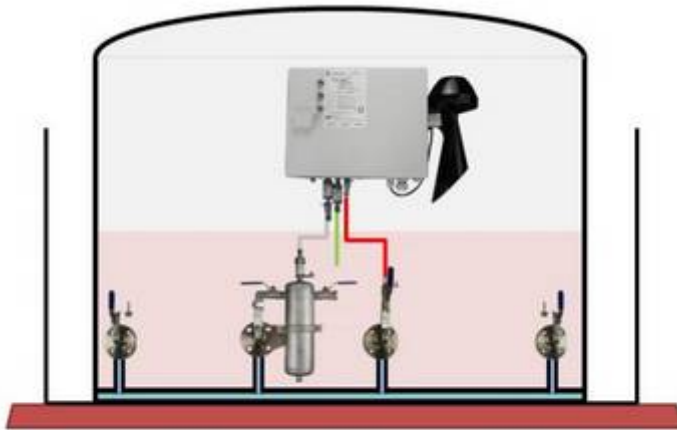


VLX 330/Ex am Tank nach DIN 4119

Selbstverständlich können die unterschiedlichen Ausführungen des Leckanzeigers an allen zulässigen Behältertypen und geeigneten Rohrleitungen eingesetzt werden. So empfiehlt sich gerade für ein Ex-Tanklager die Ausführung VLX 330/Ex.

Weitere, hier nicht dargestellte Varianten des Leckanzeigers VLX.. Ex decken auch spezielle Anwendungsfälle ab.

Die Montage, Inbetriebnahme hat durch qualifizierte Betriebe gemäß der Zulassung zu erfolgen.

Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

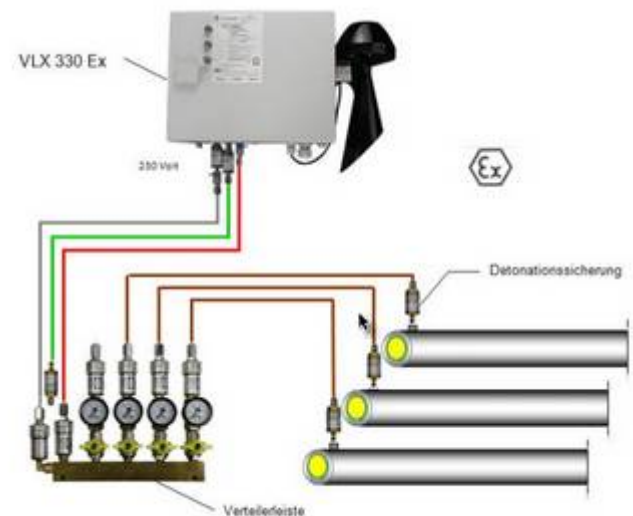

VLX 330/EX zur Überwachung von Rohrleitungen

Fotos und Skizzen sind unverbindlich für den Lieferumfang. Änderungen vorbehalten.

SGB GmbH
Hofstr. 10
Postfach: 21 07 41

D-57076 Siegen
D-57031 Siegen

Tel.: + 49 / (0) 271 / 48964-0
Fax: + 49 / (0) 271 / 48964-6
<http://www.sgb.de>
E-mail: sgb@sgb.de